

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: ul. Chářovská č.186/18 a 185/20

PSČ, místo: 794 01 Krnov - Pod Cvilínem

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1 870,5 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,44 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 1 355,0 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

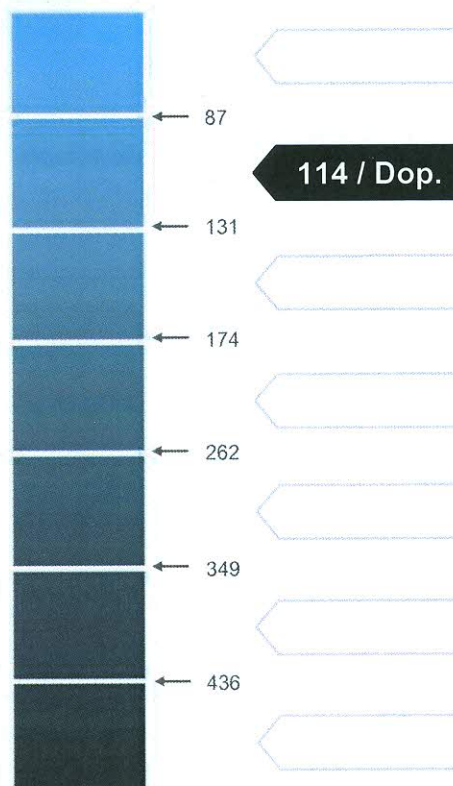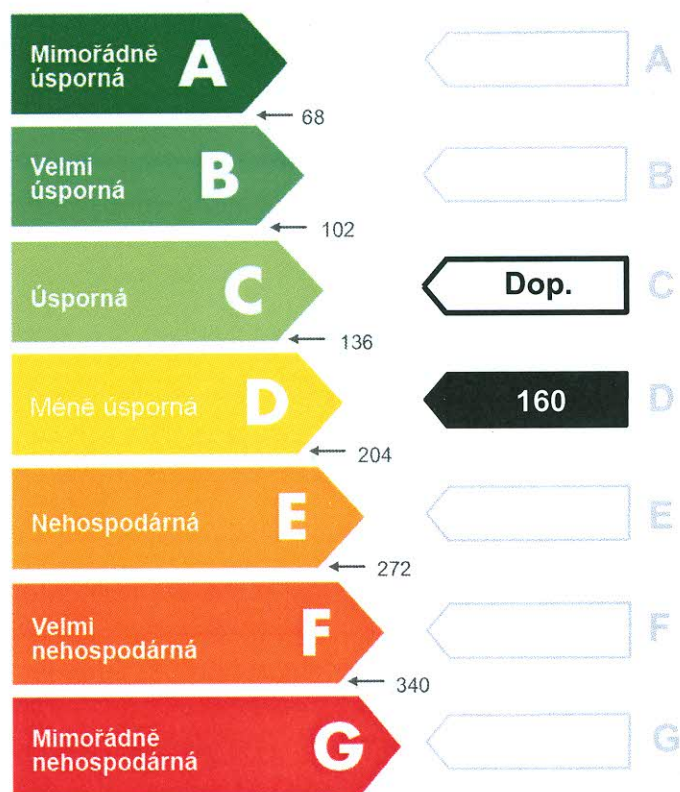

114 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

216,944

153,880

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☒
Střechu:	☒
Podlahu:	☒
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 17,6	Dálkové teplo: 147,7
Zemní plyn: 51,7	---
---	---
---	---
---	---
---	---

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		Dop.					13 / Dop.
D	Dop.	109				38 / Dop.	
E	0,68						
F							
G							
Mimořádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		148,28				51,69	16,96

Zpracovatel: Ing. Michal Havlíček
Kontakt: ul. Záhumení č.p. 68
747 64 Čavisov okr. Ostrava

Osvědčení č.: 0764
Vyhotoveno dne: 4.11.2016
Podpis: *fauvček*