

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sovova č.1009/9

PSČ, místo: 794 01 Krnov - Pod Cvilínem

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1 113,0 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,42 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 872,0 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

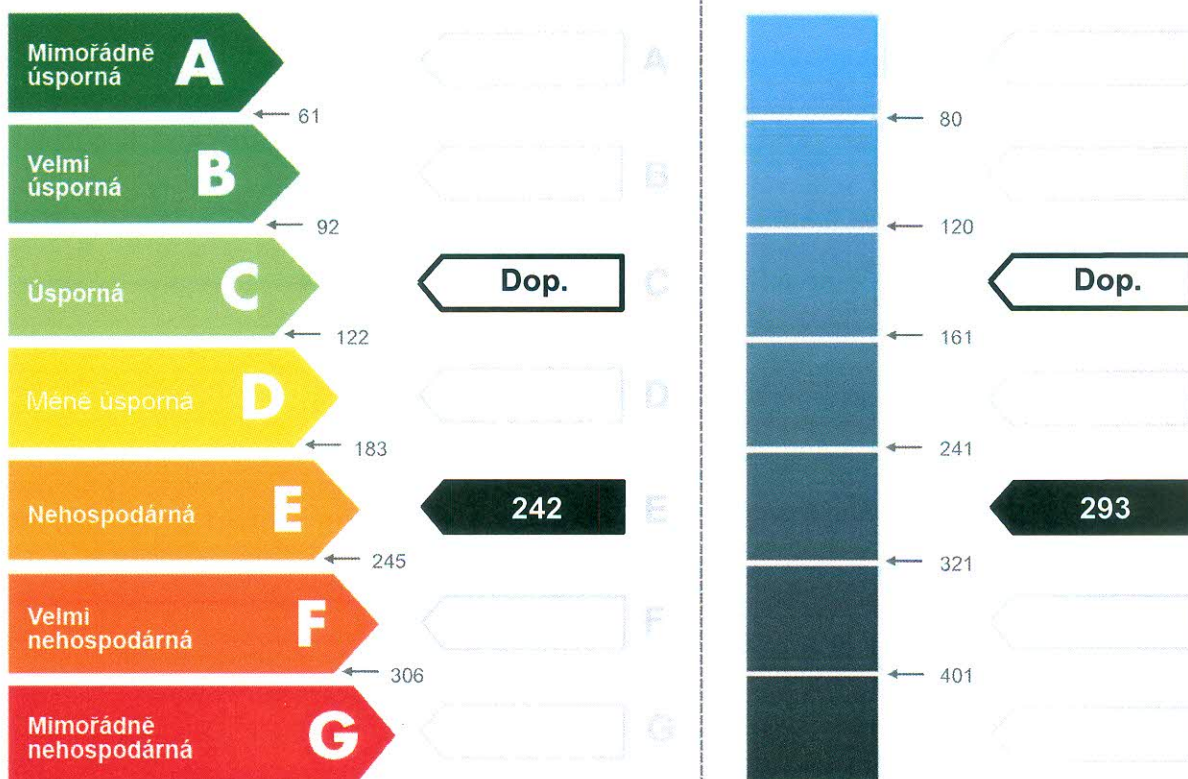

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

210,651


255,293

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:	☒	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 12,4	---
Zemní plyn: 198,2	---
---	---
---	---
---	---
---	---

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	$\text{kWh/(m}^2 \cdot \text{rok)}$	
Mimořádně úsporná							
A							
B		Dop.					
C						Dop.	13 / Dop.
D	Dop.					26	
E							
F		203					
G	1,09						
Mimořádně neekonomická							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		177,26				22,42	10,96

Zpracovatel: Ing. Michal Havlíček
Kontakt: ul. Záhumení č.p. 68, 747 64 Čavisov okr. Ostrava
Evidenč. číslo: 96803.0

Osvědčení č.: 0764
Vyhотовeno dne: 11.7.2017
Podpis: