

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: ul. Jesenická č. 459


PSČ, místo: 793 51 Břidličná

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1 705,5 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,32 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 2 082,6 m²


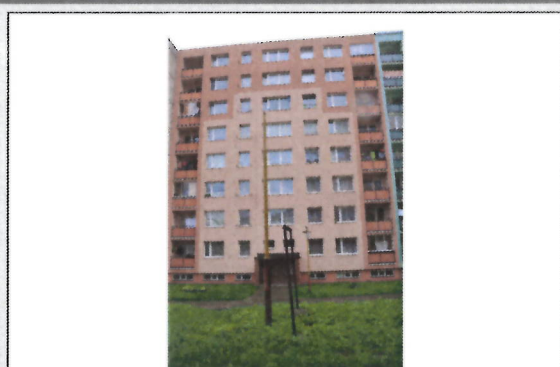


ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

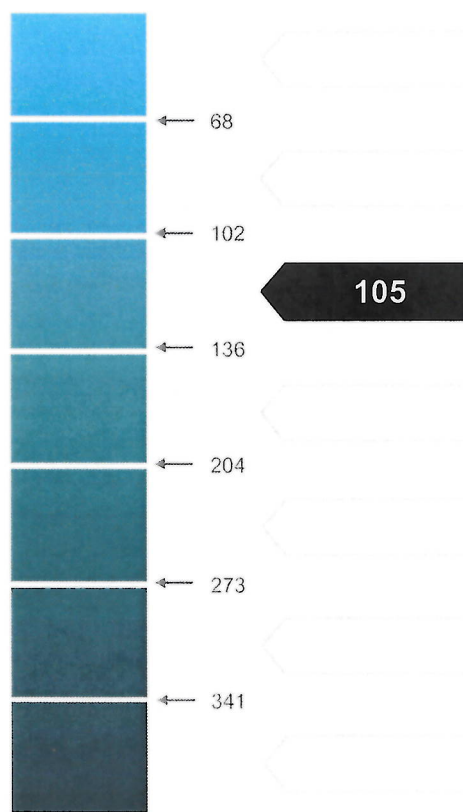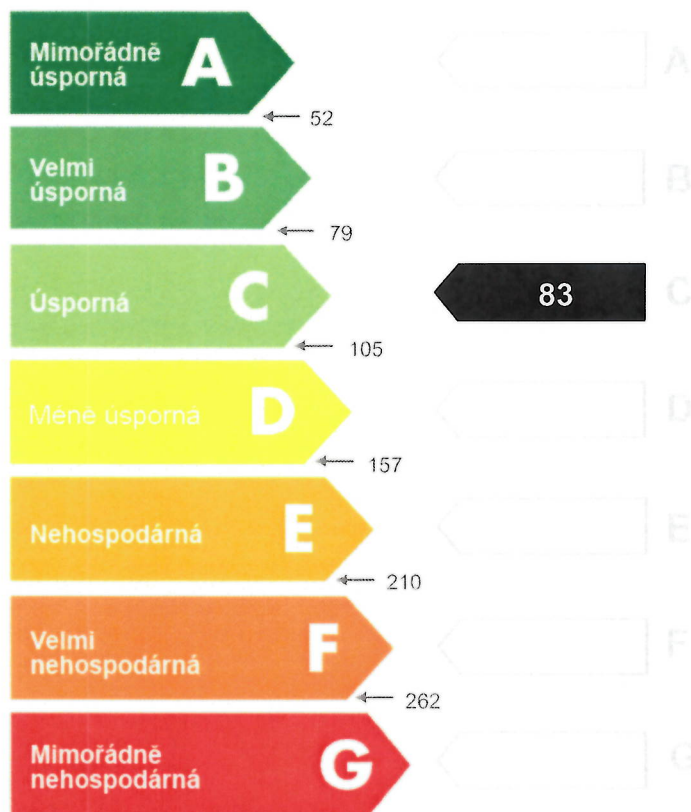

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

172,316

218,528

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 23,1

Dálkové teplo: 149,2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)		
Mimořádně úsporná							
A							
B		48					
C						24	10
D	0,51						
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		100,32				50,90	21,09

Zpracovatel: Ing. Miroslav Škarpa

Kontakt: ul. Poděbradova č. 2738/16

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava; skarea@skarea.cz

Osvědčení č.: 0012/ 2008

Vyhotoveno dne: 30. 6. 2013

Podpis:

Y. J. J. J.